

Maribo Landevej 1
4970 Rødby

Dato: 17. december 2025

Sags ID: 959702

Lolland Kommune
Teknik- og Miljømyndighed
Søndre Boulevard 84
4930 Maribo

Tlf.: 54 67 67 67
www.lolland.dk

Kontaktperson
Per Ginge Hansen
Natur, Vand og Klima

Tilladelse til nedsivning af mekanisk rensset husspildevand og til afledning af spildevand til samletank, Maribo Landevej 1, 4970 Rødby

Lolland Kommune har den 23. marts 2025 modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af et nedsivningsanlæg til nedsivning af husspildevand på din ejendom beliggende Maribo Landevej 1, 4970 Rødby. Der er efterfølgende indsendt supplerende materiale og oplysninger, hvoraf det fremgår at der også ønskes tilladelse til afledning af spildevand fra kemiske toiletter mv. i autocampere til en lukket samletank på grunden.

Afgørelse

Lolland Kommune giver hermed tilladelse til etablering af et nedsivningsanlæg, med en kapacitet på 25 PE, og nedsivning af rensset husspildevand på ejendommen beliggende Maribo Landevej 1, 4970 Rødby, matr.nr. 4a Sædinge By, Sædinge. Tilladelsen meddeles i henhold til miljøbeskyttelseslovens¹ § 19, stk. 1, nr. 3 og spildevandsbekendtgørelsens² § 40.

Lolland Kommune giver endvidere tilladelse til etablering af en samletank på ejendommen til opsamling af spildevand fra autocamperes spildevandstanke. Samletanken må tilføres både sort spildevand fra kemiske toiletter i autocampere og gråt husspildevand fra tanke i autocampere beregnet til det. Tilladelsen meddeles i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 2 og spildevandsbekendtgørelsens § 49 (m.fl.).

Jf. miljøbeskyttelseslovens §78a bortfalder de beskrevne spildevandstilladelser, hvis de ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladelserne er meddelt.

¹ Lov nr. 358 af 6. juni 1991 om miljøbeskyttelse, jf. LBK nr. 1093 af 11. oktober 2024

² Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Tilladelse til nedsivning af husspildevand meddeles på følgende vilkår:

Generelt

1. Alt det husspildevand der genereres direkte på matriklen skal ledes til nedsivningsanlægget.
2. Tag- og overfladevand må ikke ledes til nedsivningsanlægget.
3. Spildevandet må ikke have en anden sammensætning end, hvad der kan forventes i almindeligt husspildevand. Anlægget må ikke tilledes stoffer, der kan hæmme anlæggets evne til at rense spildevandet. Det vil sige, at der bl.a. ikke må tilledes klorholdigt vand fra spabade og pool anlæg eller spildevand fra kemiske toiletter eller lignende.
4. Anlægsarbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Kloakmesteren skal umiddelbart efter arbejdets færdiggørelse indsende en færdigmelding, samt en dateret tegning, som er underskrevet, stemplet eller på anden måde er påført oplysninger om, hvem der har lavet den.
5. Nedsivningsanlægget skal etableres i henhold til:
 - DS 440:1983 (rettet 2014-udgave) Dansk Ingeniørforenings norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning
 - DS 432 "Norm for afløbsinstallationer"
 - Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2 1999 om "Nedsivningsanlæg op til 30 PE"
 - Teknologisk Instituts rørcenteranvisning 013, fra februar 2007, "Erfaringer med nedsivningsanlæg".Bundfældningstankene skal endvidere etableres efter leverandørens vejledning.
6. Den til enhver tid værende ejer af anlægget er ansvarlig for tilfredsstillende drift og vedligeholdelse.
7. Eksisterende spildevandsanlæg, kloakledninger eller andet, som eventuelt tages ud af drift i forbindelse med etablering af nedsivningsanlægget, skal sløjfes/afblændes, så spildevand fra nedsivningsanlægget ikke kan afledes den vej og så mulighed for tilhold af rotter begrænses.
8. Hvis der i forbindelse med udgravning til nedsivningsanlægget, eller tilhørende ledninger, konstateres en jordforurening skal arbejdet indstilles og Lolland Kommunes Miljømyndighed kontaktes.
9. Såfremt der iagttages overfladegener eller uhygiejniske forhold, kan tilsynsmyndigheden stille krav om forbedring af forholdene eller tilbagekalde tilladelsen.
10. Anlægget må ikke afvige væsentligt fra det indsendte projekt.

Bundfældningstanke

11. Alt husspildevandet skal renses i en bundfældningstank inden det ledes til nedsivningsanlægget. I dette tilfælde vil anlægget være opbygget med to bundfældningstanke.
12. Begge bundfældningstanke skal leve op til spildevandsbekendtgørelsens § 33 i kapitel 10 – Anvendelseskrav til bundfældningstanke.
13. Bundfældningstank 1 skal være dimensioneret til mindst 20 PE (personækvivalenter) og have et volumen på minimum 8 m³. Denne

bundfældningstank må kun tilledes spildevand fra ny toiletbygning med faciliteter i tilknytning til plads for overnatning af autocampere. Bundfældningstanken må ikke overbelastes hydraulisk.

14. Bundfældningstank 2 skal være dimensioneret til mindst 5 PE og have et volumen på minimum 2 m³. Denne bundfældningstank må kun tilledes husspildevand fra det eksisterende fritliggende enfamiliehus. Bundfældningstanken må ikke overbelastes hydraulisk.
15. De to bundfældningstanke må ikke anbringes i serie eller være direkte forbundne.
16. Bundfældningstankene skal udluftes separat eller via tilløbsledningen. Eventuelle udluftningsrør skal anbringes i god afstand fra opholdsarealer, da lugtgener kan forekomme, jf. DS 432.
17. Arealet over bundfældningstankene må ikke belægges med fliser eller anden form for tæt belægning.
18. Bundfældningstankene skal placeres og monteres således, at de er let tilgængelige for inspektion, pasning og tømning, og i overensstemmelse med "Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Lolland Kommune" i øvrigt.
19. Ejendommens ejer er pligtig til at deltage i kommunens obligatoriske tømningsordning. Begge bundfældningstanke skal tømmes minimum 1 gang årligt. Hvis spildevandsanlæggets driftsvejledning foreskriver hyppigere tømninger, er den til enhver tid værende ejer forpligtet til at rekvirere ekstratømninger i fornødent omfang.

Nedsivningsanlæg

20. Nedsivningsanlægget skal udformes som enten et anlæg med udskiftning af jord eller som et jordhøjsanlæg. Ved etableringen skal det sikres, at den øverste muldjord afrykkes (0,2-0,3 m) og erstattes med sand, af jordtype A, som nedsivningszone. Der skal udlægges mindst 0,8 meter jordtype A under sivestregene.
21. Sivearealet skal dimensioneres ud fra en vandmængde svarende til 25 PE og jordbundens beskaffenhed således, at der sikres en god rensning, og der ikke opstår opstemning i bundfældningstanken. I dette tilfælde medfører det at sivestregenes samlede længde skal være mindst 225 meter.
22. Bunden af nedsivningsanlægget skal ligge mindst 1 meter, og så vidt muligt 2,5 meter, over højeste grundvandsstand.
23. Anlægget skal dimensioneres, så det ikke giver anledning til overfladisk afstrømning, overfladegener eller uhygiejniske forhold i øvrigt.
24. Der skal vælges en pumpeløsning af hensyn til fordeling af spildevand over hele nedsivningsarealet. Pumper skal være CE godkendt. Pumpebrønde eller pumpehuse skal være let tilgængelige for inspektion og rensning.
25. Arealet over sivestregene må ikke belastes med tung trafik eller andre tunge redskaber. Der må ikke plantes træer og buske oven på eller i umiddelbar nærhed af nedsivningsanlægget (5 meter).
26. Arealet over nedsivningsstrengene må ikke – nu eller senere – belægges med fliser eller anden form for tæt belægning, som kan forhindre eller begrænse tilførslen af ilt til anlægget.

Afstandskrav

27. Anlægget skal placeres på egen grund. Anlægget skal placeres frit og med god afstand til eksisterende bevoksning (mindst 3 meter).
28. Afstanden fra nedsivningsanlægget til vandindvindingsanlæg, hvortil der stilles krav om drikkevandskvalitet skal være mindst 300 meter.
29. Afstanden fra nedsivningsanlægget til øvrige vandindvindingsanlæg uden krav om drikkevandskvalitet skal være mindst 150 meter.
30. Nedsivningsanlægget skal placeres mindst 25 meter fra vandløb, søer, grøfter langs offentlig vej og drænledninger.
31. Afstanden fra nedsivningsanlægget til bygninger, skel og vej skal være mindst 5 meter.
32. Afstanden fra siveanlægget til eventuelt eksisterende faskiner skal være mindst 2 meter.

Tilladelse til afledning af spildevand til samletank meddeles på følgende vilkår:

Generelt

33. Alt det spildevand der ønskes afledt fra autocampere der besøger pladsen skal ledes til samletanken.
34. Tag- og overfladevand må ikke ledes til samletanken.
35. Anlægsarbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Kloakmesteren skal umiddelbart efter arbejdets færdiggørelse indsende en færdigmelding, samt en dateret tegning, som er underskrevet, stemplet eller på anden måde er påført oplysninger om, hvem der har lavet den.
36. Samletanken skal etableres i henhold til:
 - DS 432 "Norm for afløbsinstallationer".
 - Ved placering nær bygninger skal kravene i DS/EN 1997-1:2007 overholdes.
37. Samletanken skal endvidere etableres efter leverandørens vejledning.
38. Den til enhver tid værende ejer af anlægget er ansvarlig for tilfredsstillende drift og vedligeholdelse.
39. Hvis der i forbindelse med udgravning til samletanken, eller tilhørende ledninger, konstateres en jordforurening skal arbejdet indstilles og Lolland Kommunes Miljømyndighed kontaktes.
40. Såfremt der iagttages overfladegener eller uhygiejniske forhold, kan tilsynsmyndigheden stille krav om forbedring af forholdene eller tilbagekalde tilladelsen.
41. Anlægget må ikke afvige væsentligt fra det indsendte projekt.

Samletank

42. Den anvendte samletank skal enten være typegodkendt af Prøvningsudvalget for Olietanke eller, efter Lolland Kommunes vurdering, opfylde lignende kvalitetskrav til opbevaring af husspildevand.

43. Samletanken skal være udstyret med en overfyldningsalarm og skal tømmes efter behov.
44. Samletanken må ikke nedgraves dybere end, at indløbsrøret maksimalt ligger 1 meter under terræn.
45. Samletanken skal placeres og monteres således, at den er let tilgængelig for inspektion, pasning og tømning.
46. Inden samletanken tages i brug – og til enhver tid herefter så længe anlægget er i drift – skal der foreligge en skriftlig aftale, med et godkendt slamsugningsfirma, om tømning af samletanken. Kopi af aftalen skal opbevares på ejendommen af hensyn til fremtidige tilsyn. Endvidere skal ejeren opbevare dokumentation for tømninger af tanken, herunder til hvilket kommunale renseanlæg spildevandet er afhændet. Dokumentation for tømninger skal opbevares i mindst 5 år.
47. Samletanken må ikke give anledning til sundhedsfare for mennesker og dyr eller gener for områdets beboere.
48. Ved sløjfning af samletanken skal reglerne i den til enhver tid gældende oliestankbekendtgørelse overholdes.

Afstandskrav

49. Følgende afstandskrav til vandindvindingsanlæg skal overholdes:
 - 50 meter, hvis boringen forsyner mere end 10 ejendomme,
 - 30 meter, hvis boringen/brønden forsyner mindre end 10 ejendomme,
 - 15 meter, hvis boringen/brønden forsyner 1 ejendom eller ikke har krav til drikkevandskvalitet.
50. Tankens placering skal respektere eventuelle beskyttelsesområder for offentlige eller private fælles vandværksboringer.
51. Samletanken skal placeres på egen grund. Afstanden til vej og skel skal være mindst 2 meter. Afstand til vandløb, søer, grøfter langs offentlig vej og drænelinger samt bygninger skal være mindst 5 meter.

Baggrund for tilladelse og vilkår

Ansøgning

I forbindelse med ønske om etablering af en raste- og overnatningsplads for autocampere på ejendommen har Lolland Kommune tidligere givet landzonetilladelse mv. Projektet omfatter blandt andet indretning af bade- og toiletforhold til pladsens brugere, på cirka 42 m² af en tidligere staldbygning på grunden (bygning 4). Spildevandet herfra ønskes afledt til et nyt nedsivningsanlæg på grunden sammen med husspildevandet fra den eksisterende beboelsesbygning (bygning 1).

Der ønskes derudover indrettet en såkaldt udslagsvask med mulighed for tømning af autocampers spildevandstanke. Der skal være mulighed for tømning af spildevand fra kemiske toiletter i autocampere og for tømning af gråt spildevand fra autocampers indbyggede tanke. Spildevandet herfra ønskes afledt til en ny lukket samletank.

Dette er i overensstemmelse med Lolland Kommunes spildevandsplan 2024 – 2031, jf. nedenfor.

Nedsivningsanlæggets placering

I henhold til Lolland Kommunes gældende spildevandsplan (Spildevandsplan 2024-2031) placeres nedsivningsanlægget på en matrikel der ikke ligger i eksisterende eller planlagt offentligt kloakopland, og som dermed ligger i det der, i en spildevandsmæssig sammenhæng, kaldes det åbne land.

Ifølge kommunens gældende spildevandsplan ligger ejendommen i et område, der i statens vandområdeplaner er omfattet af såkaldt rensklasse SO. Derfor gælder der også i spildevandsplanen rensniveau SO for ejendommen. Hermed er der plangrundlag til at kommunen ville kunne meddele et påbud om forbedret spildevandsrensning på ejendommen. Begge de ansøgte spildevandsanlæg opfylder rensklasse SOP og deres etablering vil derfor, i den nuværende situation, formodentlig overflødiggøre et fremtidigt påbud til ejendommens ejer om, at forbedre spildevandsrensningen på ejendommen.

Ejendommen ligger ikke i et afstrømningsområde til Natura 2000 område.

Matriklen ligger i et område med drikkevandsinteresser, men relativt nær grænsen til et område uden drikkevandsinteresser. Grundvandsmagasinet i området er overlejret af cirka 25 meter ler, og er med stor sandsynlighed ret salt. Det forventes derfor ikke at der vil skulle etableres drikkevandsboringer i området.

Ifølge Lolland Kommunes oplysninger overholder nedsivningsanlægget afstandskravene på minimum 300 m til nærmeste vandindvindingsanlæg, hvortil der stilles krav om drikkevandskvalitet og minimum 150 meter til nærmeste vandindvindingsanlæg, hvortil der ikke stilles krav om drikkevandskvalitet. På denne baggrund vurderer Lolland Kommune at etablering af et nedsivningsanlæg på den pågældende placering, ikke vil udgøre en risiko i forhold til grundvandsbeskyttelsen.

I henhold til Lolland Kommunes oplysninger overholder nedsivningsanlægget hermed umiddelbart de afstandskrav til vandindvindingsanlæg, der fremgår af denne tilladelses vilkår 28 og 29, samt afstandskrav til vandløb, søer og havet, som nævnt i vilkår 30.

Ifølge vores oplysninger er der mere end 300 meter mellem nedsivningsanlægget og det nærmeste registrerede vandløb, kommunevandløb 39 Kirkenorsløbet. Lolland Kommune har umiddelbart ingen viden om placeringen af de drænsystemer, der må formodes at findes i området. Denne tilladelse er derfor meddelt som en nedsivningstilladelse.

Der bør være en afstand på mindst 3 meter mellem nedsivningsanlægget og større træer for at hindre indtrængen af rødder i anlægget.

Belastningsopgørelse – Nedsivningsanlæg og samletank

Der fremgår af sagen at nedsivningsanlægget ønskes tilledt spildevand fra 8 pladser til autocampere og fra den eksisterende beboelsesbygning på grunden. Den eksisterende beboelsesbygning er registreret som et fritliggende enfamiliehus. Lolland Kommune sætter spildevandsbelastningen fra hver autocamper til 2,5 PE og fra beboelsesbygningen til 5 PE. Efter Lolland Kommunes vurdering skal nedsivningsanlægget derfor dimensioneres til mindst 25 PE.

Det er normalt procedure at et spildevandsanlæg – særligt de relativt mindre – skal dimensioneres efter den potentielt maksimale spildevandsmængde. Det er vanskeligt at fastsætte en maksimal potentiel spildevandsbelastning i forhold til det spildevand der afledes til samletanken. Der vil eksempelvis kunne være stor usikkerhed i forhold til blandt andet hvor mange autocampere i døgnnet der reelt vil vælge at tømme deres tanke på stedet, hvilke mængder af spildevand der vil være tale fra den enkelte vogn og hvilke koncentrationer dette spildevand vil have. På denne baggrund hjelmes tilladelse til

afledning af spildevand til samletank i spildevandsbekendtgørelsens § 49. På samme baggrund stilles der vilkår om installation af overfyldningsalarm i tanken.

Vurdering af det ansøgte anlæg – Nedsivningsanlæg og samletank

Der er i forbindelse med ansøgningen – og efterfølgende dialog – indsendt projektbeskrivelse med tilhørende situationsplan eller kloakskitse. Det fremgår af kloakskitsen, at nedsivningsanlægget ønskes opbygget med 9 sivestrenge af hver 25 meters længde og herved får et samlet siveareal på 225 m².

Da der ikke er indsendt tilstrækkelig dokumentation for at der på stedet findes en jordtype A (eller B) er det i forløbet besluttet, at anlægget skal udføres som et anlæg med udskiftning af jord (eller et jordhøjsanlæg) og at det dimensioneres herefter. Det vil sige at anlægget, når det dimensioneres til 25 PE, skal have et samlet nedsivningsareal på mindst 225 m².

Det fremgår af ansøgningen at den del af spildevandet der kommer fra de nye toilet- og badeforhold i tidligere staldbygning, inden det ledes ud i siveanlægget, renses mekanisk i en 3-kammer bundfældningstank på 8 m³ og af fabrikatet Watersystems. Det fremgår endvidere af ansøgningen at den del af spildevandet der kommer fra den eksisterende beboelsesbygning renses mekanisk i en 3-kammer bundfældningstank på 2,3 m³ og af fabrikatet WaterCare. Efter Lolland Kommunes vurdering opfylder begge de anvendte bundfældningstanke spildevandsbekendtgørelsens § 33. Begge de anvendte bundfældningstanke skal være udstyret med pumpe.

Det er oplyst at samletank til spildevand fra autocampere er af fabrikatet WaterCare og at den har en kapacitet på 5 m³ og er udstyret med en overfyldningsalarm. Efter Lolland Kommunes vurdering opfylder denne tank kvalitetskravet til tanke, der skal benyttes til opbevaring af husspildevand.

Afstand til højeste grundvandsstand - Nedsivningsanlægget

Det er i ansøgningen oplyst, at afstanden fra terræn til højeste grundvandsstand er pejlet, over en periode på flere uger, til 2,0 meter under terræn. Det er efterfølgende uddybet at grundvandspejling er foretaget i perioden 14. januar – 14. marts 2025. På denne baggrund fastsættes den nødvendige mindste afstand fra bund af sivestrenge til højeste grundvandsstand til 1 meter.

Afstanden fra terræn til højeste grundvandsstand kan variere en del over året, og den bør derfor, som her, pejles i perioden februar – april, hvor den typisk er mindst.

På ovenstående baggrund er det besluttet, at nedsivningsanlægget kan opbygges som et anlæg med udskiftning af jord eller som et hævet anlæg. Det er meget vigtigt at afstand mellem bunden af sivestrenge og højeste grundvandsstand til enhver tid er mindst 1 meter.

Lolland Kommunes vurdering af det ansøgte nedsivningsanlægs opbygning

I det konkrete tilfælde er der udført jordbundsanalyse på to jordprøver fra matriklen og det sted hvor nedsivningsanlæggets sivestrenge ønskes etableret. Der er dog ikke udført hydrometeranalyse på de undersøgte jordprøver, og derfor kan vi ikke fastsætte en præcis jordtype ud fra de gennemførte jordbundsundersøgelser.

Der er således ikke tilstrækkelig dokumentation for hvilken jordtype der findes hvor nedsivningsanlægget ønskes placeret. På denne baggrund har ansøger besluttet at nedsivningsanlægget skal udføres som et anlæg med udskiftning af jord og at det dimensioneres herefter. Det betyder at anlægget dimensioneres ud fra en jordtype B og,

at anlægget, når det dimensioneres til 25 PE, skal have et samlet nedsivningsareal på mindst 225 m².

Ifølge gældende vejledninger for etablering af nedsivningsanlæg skal et anlæg med en kapacitet på 25 PE, som tilledes alt ejendommens husspildevand og som opbygges med udskiftning af jord, have et samlet nedsivningsareal på 225 m². Efter Lolland Kommunes vurdering vil det ønskede anlæg være fint dimensioneret til at kunne yde en tilfredsstillende rensning af alt husspildevand fra 25 "fastboende" personer.

Natura-2000 væsentlighedsvurdering

Matriklen ligger ikke i afstrømningsområde til sårbart Natura 2000 område. På den baggrund har Lolland Kommune vurderet, at det ansøgte, ikke vil have en væsentlig negativ effekt på de arter og habitatnaturtyper som er opført på udpegningsgrundlaget for Natura 2000 område nr. 173 Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand. Ligeledes har vi vurderet at det ansøgte ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning af arter opført på Habitatdirektivets bilag IV.

Tag- eller andet overfladevand

Da ombygning alene er indvendig, og sker i eksisterende bygninger, ændres der umiddelbart ikke på ejendommens afledning af tag- eller andet overfladevand.

Udførelse og færdigmelding af arbejdet

Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Den autoriserede kloakmester skal påse, at det fremsendte projekt er i overensstemmelse med gældende bestemmelser i enhver henseende, og at det udførte kloakarbejde udføres efter disse. Kloakmesteren har, sammen med grundejeren, det fulde ansvar for, at anlægget udføres i overensstemmelse med gældende regler, normer og fastsatte vilkår i øvrigt.

Når arbejdet er udført, skal den autoriserede kloakmester færdigmelde arbejdet til kommunen. Kloakarbejdet kan færdigmeldes via Lolland Kommunes hjemmeside. Færdigmeldingen skal være bilagt en dateret tegning som er underskrevet, stemplet eller på anden måde er påført oplysninger om, hvilken kloakmester der har lavet den.

Når Lolland Kommune, Teknik og Miljømyndigheden, har fået færdigmeldingen med tilhørende bilag, og denne er godkendt, vil der om nødvendigt blive foretaget ændring i de registrerede afløbsforhold i BBR. Lolland Kommune opdaterer Lolland Forsyning med de nye oplysninger om bundfældningstanke på ejendommen, således at tankene registreres korrekt i kommunens tømningsskema.

Generel vejledning

Der bør løbende foretages eftersyn af anlægget for at sikre, at det fungerer optimalt, herunder spuling af fordelerrør 1 gang hvert 2. år, serviceeftersyn af mekaniske dele (herunder pumpens start og stop funktion) minimum 1 gang årligt, og regenerering af tilstoppet anlæg efter behov.

Tilsynsmyndighed

Lolland Kommune er tilsynsmyndighed.

Partshøring

Et udkast til tilladelsen blev sendt i partshøring den 6. november 2025. Frist for partshøringen var den 4. december 2025. Sagens parter har godkendt det udarbejdede udkast.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på Lolland Kommunes hjemmeside den 17. december 2025.

Klagevejledning for tilladelse til nedsivning af spildevand

I henhold til spildevandsbekendtgørelsens § 43 og kan kommunalbestyrelsens afgørelse ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Inden for 6 måneder efter den endelige afgørelse kan sagen indbringes for domstolene til retslig prøvelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §101, stk. 1.

Klagevejledning for tilladelse til afledning til samletank

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet ifølge miljøbeskyttelseslovens § 91.

Klagefrist

Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen offentliggøres, regnes klagefristen dog altid fra offentliggørelsesdatoen. Udløber fristen på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

En klage over denne afgørelse skal indgives inden den 14. januar 2026.

Hvem er klageberettigede

Klageberettigede er modtageren af afgørelsen og enhver, der har en individuel og væsentlig interesse i afgørelsen. Følgende kan også klage: Sundhedsstyrelsen og landsdækkende organisationer og foreninger, der har beskyttelse af miljø som hovedformål.

Sådan klager du

Du klager via klageportalen, som du finder via [Nævnenes Hus](#). Du logger på klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Lolland Kommune via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Lolland Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan fritages.

Opsættende virkning

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 96 har en klage over denne afgørelse ikke opsættende virkning.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Civilt søgsmål

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolen, skal søgsmål være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Med venlig hilsen




Per Ginge Hansen
Miljøsagsbehandler

Kopi af tilladelse sendt til:

- Lolland Forsyning A/S - forsyning@lollandforsyning.dk
- Autoriseret kloakmestervirksomhed Kim Kirkegaard Hansen - helenkirkegaard@hotmail.com
- Styrelsen for Patientsikkerhed - stps@stps.dk
- Danmarks Naturfredningsforening - dnlolland-sager@dn.dk

Tegning der viser planlagt placering af bundfældningstank mv.

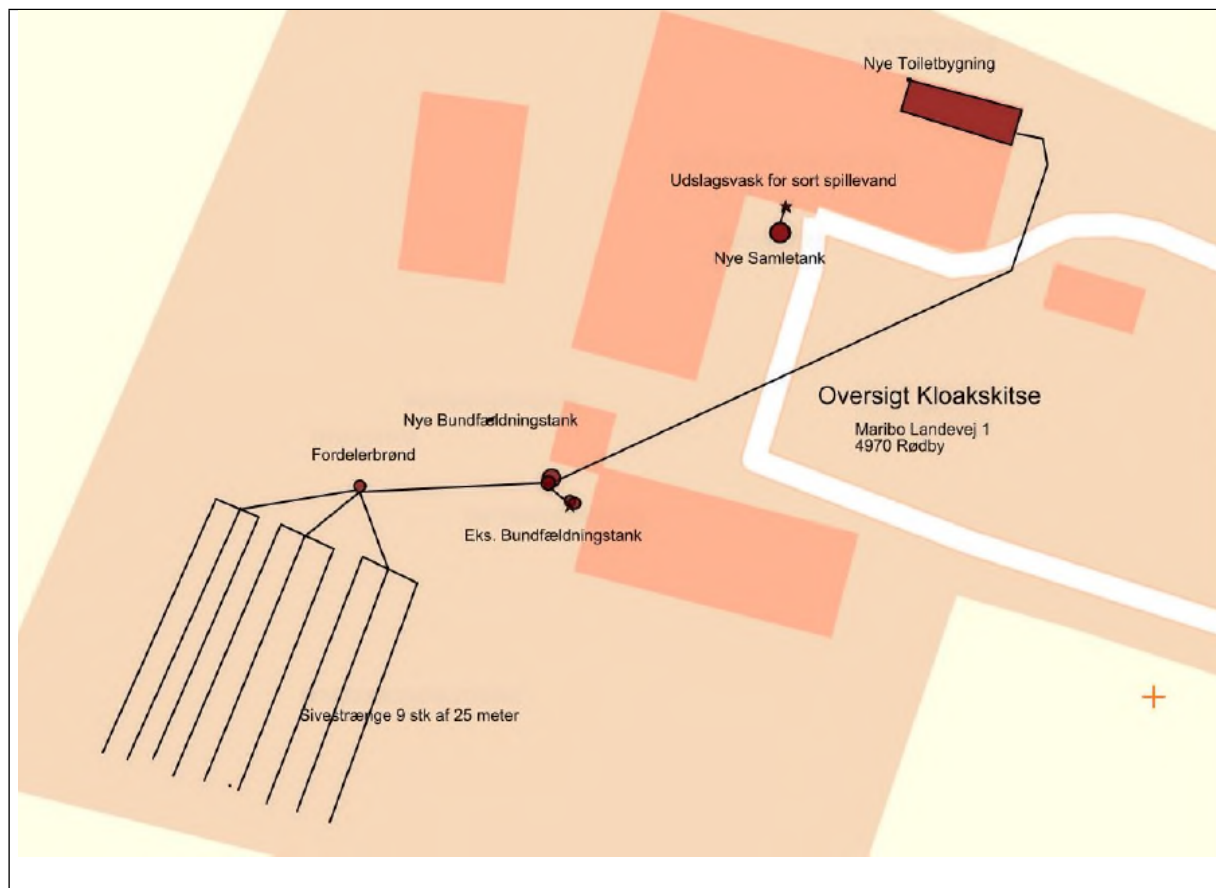

Tegning der viser de eksisterende bygninger på grunden mv.

